

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Заказчика:

ТСЖ «НА ФИЛЕВСКОЙ»  
в лице Председателя правления Кудимова Н.Н.

Директора ТСЖ «НА ФИЛЕВСКОЙ» Файзуллиной Н.Х.

Начальника службы эксплуатации ТСЖ «НА ФИЛЕВСКОЙ» Шлыка А.В.

с одной стороны и представитель Исполнителя:

ООО «ЭлСУЗ»  
в лице Генерального директора Григорьева С.В.

с другой стороны составили настоящий акт о том, что при плановом обследовании системы пожарной сигнализации.

смонтированных: ЭМУ ОАО «Спецавтоматика» в 2000г.

по проекту, выполненному ТПО «Резерв» в 1999 г.

налаженной ЭМУ ОАО «Спецавтоматика» в 2000г.

УСТАНОВЛЕНО:

При проведении ежемесячного планового обслуживания противопожарной автоматики обнаружено отсутствие реакции двигателя ДУ4 системы дымоудаления корпус 1 подземной парковки на сигнал включения. При обследовании обнаружено замыкание контактов в кабеле питания двигателя.


Выводы, предложения:

Для восстановления работоспособности системы требуется замена кабеля питания.

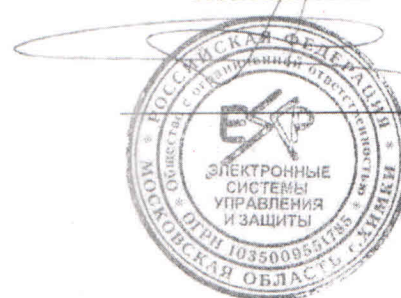
Заказчик

  
(Кудимов Н.Н.)

  
(Файзуллина Н.Х.)

  
(Шлык А.В.)

Исполнитель

  
(Григорьев С.В.)